
ООО «Элтон» 620141 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная 10Г
+7(343)247-20-22
info@eltonn.ru
www.eltonn.ru

Опросный лист на Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ)

Заказчик	
Объект	
Количество	
Проектная организация	

Типовая структурная схема

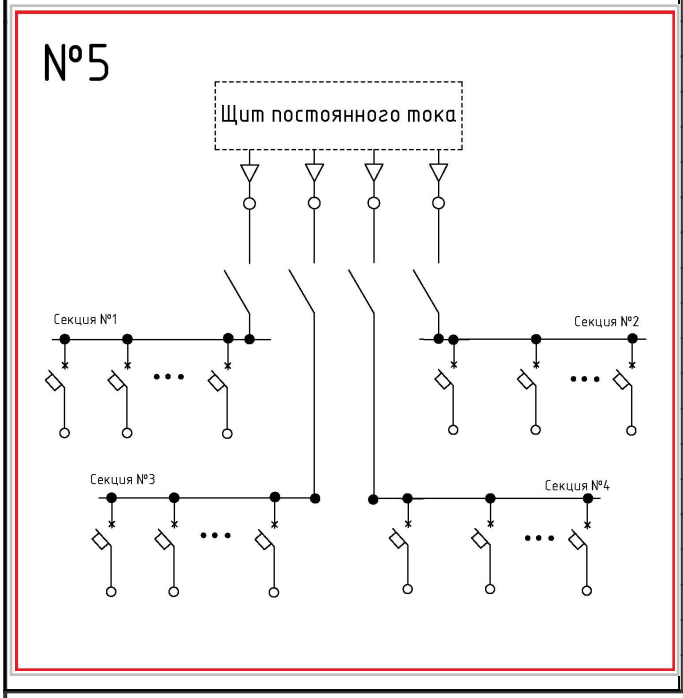

Характеристики

Выбор Схемы №1 ○ №2 ○ №3 ○ №4 ○ №5 ◉

Количество вводов	1
Номинальное напряжение, В	=220
Номинальный ток сборных шин ШП, А	250
Номинальный ток сборных шин ШУ, ШС, ШБ А	–
Система заземления	IT
Способ обслуживания	Одностороннее
Габаритные размеры ШхГхВ	600 600 2100
Цвет корпуса	RAL 9005 (черный)
Цвет цоколя	RAL 7012 (серый)
Ввод/Вывод кабеля	Снизу
Упаковка	Стандартная жесткая обрешётка
Производитель коммутационных аппаратов	
Выключатели	Контактор
Разъединители	Sinvel
Рубильники	Schneider Electric
Дополнительные защиты	
Групповые аппараты ШП	–
Групповые аппараты ШУ, ШС, ШБ	–
Защита АБ	–

Отходящие линии

Секция №1					Секция №2				
Тип	Род тока	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.	Тип	Род тока	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
Групповые аппараты					Групповые аппараты				
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
Секция №3					**Секция №4**				
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	
Групповые аппараты					Групповые аппараты				
–	Постоянный	–	–		–	Постоянный	–	–	

Поставщик: ООО «Элтон»

Дульцев Н.В.

Подпись / Расшифровка подписи

МП

Заказчик:

Подпись / Расшифровка подписи

МП

Опции

☐ 1. Контр. изоляции на шинах	☐ 11. ОПН на шинах постоянного тока	☐ 21. Освещение шкафа
☐ 2. Пофидерный контроль изоляции (автоматический)	☐ 12. Сейсмостойкость 9 баллов	☐ 22. Мнемосхема на фасаде шкафа
☐ 3. Пофидерный контроль изоляции (ручной)	☐ 13. Цоколь шкафа	☐ 23. ЗИП х3
☐ 4. Обогрев шкафа	☐ 14. Принудительная вентиляция	Дополнительные требования:
☐ 5. Блок аварийного освещения (БАО)	☐ 15. IP шкафа 54 (стандартно IP30)	
☐ 6. Сигнализация положения коммутационных аппаратов	☐ 16. IP шкафа 42 (стандартно IP30)	
☐ 7. Общая сигнализация аварийного отключения коммутационных аппаратов	☐ 17. Обмен данными МЭК 60870-5-104 (Ethernet)	
☐ 8. Стрелочные измерительные приборы	☐ 18. Обмен данными МЭК 61850 (Ethernet)	
☐ 9. Цифровые измерительные приборы	☐ 19. Межсекционный разъединитель	
☐ 10. Шинка мигающего света	☐ 20. Контроль пульсации напряжения	

Поставщик: ООО «Элтон»

Дульцев Н.В.

Подпись — Расшифровка подписи

МП

Заказчик:

Подпись — Расшифровка подписи

МП