ЭЛТН.424929.367 ГЧ

Перв. примен. ЭЛТН.424929.367 ГЧ

Справ. N

Подп. и дата


Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата


Инв.N°подл.

Вид спереди

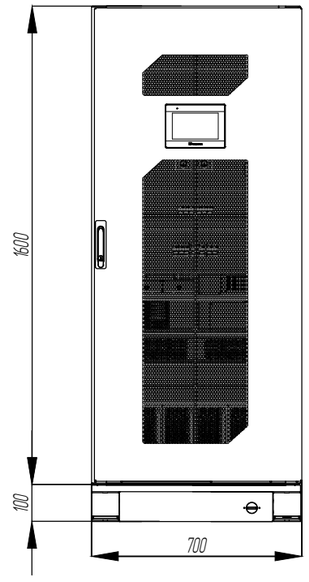


Вид слева


А

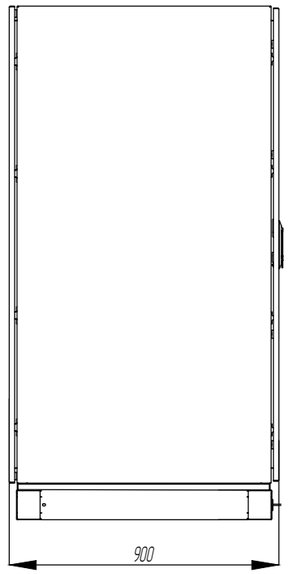


Б


А

Вид сверху

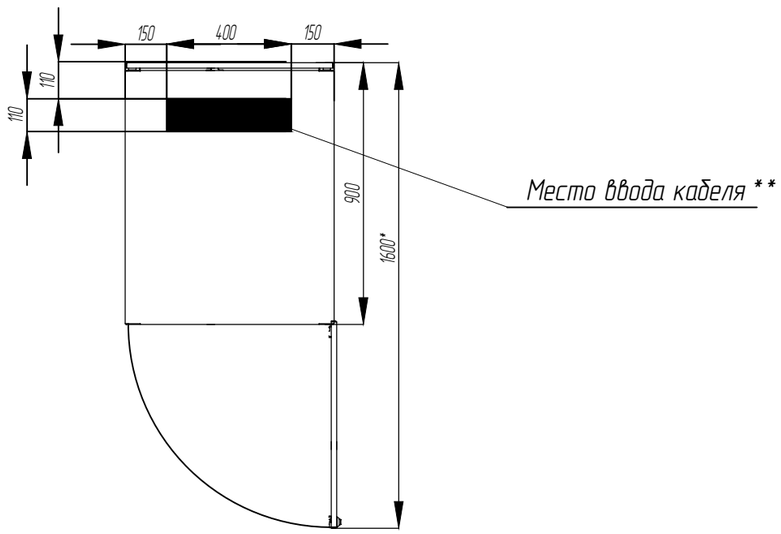


Б

Вид снизу

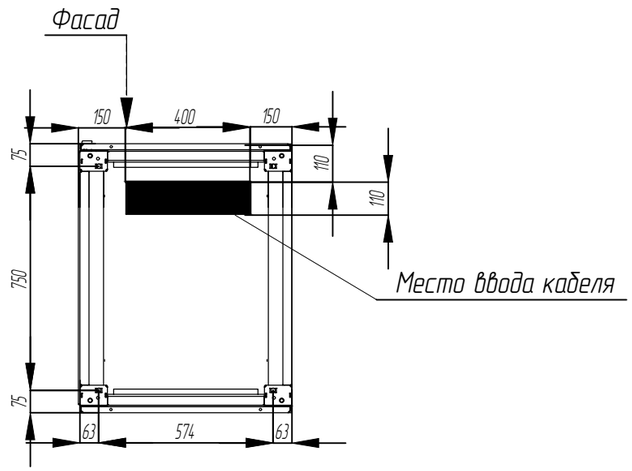


* Размер при открытой двери.

** Применяется при вводе кабеля сверху.

*** Цоколь устанавливается при выборе в опросном листе

| Изм | Лист | N °докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Назаров | | 11.03.26 |
| Пров. | | Тюленев | | 11.03.26 |
| Т.контр. | | | | |
| Нач. КБ | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | Дульцев | | 11.03.26 |

ЭЛТН.424929.367 ГЧ

Модульный ИБП
700 x 900 x 1600

Габаритный чертеж

| Литера | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | см.табл. | 1:20 |

Лист | Листов 1

ЭЛТОН

Копировал

Формат А3