
ИБП-GARANT

Заказчик	
Объект	
Количество	
Проектная организация	

Типовая структурная схема ◉ №1 ○ №2 ○ №3 ○ №4 ○ №5

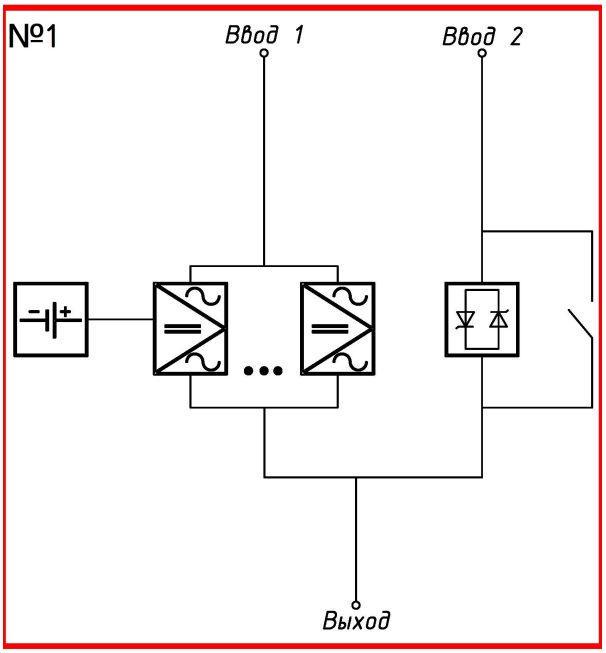

Характеристики

Тип модуля	-
Мощность	-
Время резерва	-
Мощность силового модуля	-
Батарейные блоки в комплекте	-
Резервируемая мощность	
Входное напряжение	-
Выходное напряжение	-
Фаз на входе	-
Фаз на выходе	-
Условия обслуживания	-
Габаритные размеры ШхГхВ	-
Ввод/Вывод кабеля	-
Цвет корпуса	-
Упаковка	-

Стандартные функции

- Температурная компенсация
- EPO (сухой контакт)
- Гибкая конфигурация аккумуляторов от 32 до 44 штук
- Высокий КПД 96% в режиме онлайн, 98% в ECO-режиме
- Сенсорная 7" панель оператора
- Двойное покрытие лаком всех электронных плат
- Входной коэффициент мощности PF = 1
- Стандартный набор из 16 сухих контактов для увязки с АСУ
- Порты коммуникации RS-485; Ethernet
- Степень защиты корпуса IP20
- Цифровая система управления

Поставщик: ООО «Элтон»

Дульцев Н.В.

Подпись Расшифровка подписи

МП

Заказчик:

Подпись Расшифровка подписи

МП

Коммутационные аппараты

Вводные аппараты

Тип	Род тока	Кол-во Р	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.
-					
-					

Выходные аппараты

Тип	Род тока	Кол-во Р	Ном. ток, А	Хар-ка	Кол-во, шт.
-					
-					

Групповые аппараты распределения

-					
-					

Аппараты распределения

-					
-					

Аппарат защиты АБ

-					
-					

Опции

☐ 1. Цоколь ИБП	☐ 9. Панель коммутационных аппаратов распределения	☐ 17. Сервисный ByPass
☐ 2. Рым-болты	☐ 10. Система верхнего отвода тепла TopCool с функцией интеллектуальной работы и диагностики	☐ 18. Защита от обратного тока(ByPass)
☐ 3. Колеса для транспортировки	☐ 11. Сигнализация положения коммутационных аппаратов силовых цепей	☐ 19. Доп. карта сухих контактов для увязки с АСУ
☐ 4. IP шкафа 41	☐ 12. Общая сигнализация аварийного отключения коммутационных аппаратов силовых цепей	☐ 20. SNMP карта
☐ 5. IP шкафа 42	☐ 13. EPO (Кнопка аварийного отключения)	☐ 21. ЗИП (Силовой модуль)
☐ 6. Межшкафный кабель	☐ 14. Контроль изоляции на шинах	☐ 22. Розетка для подключения переносного электроинструмента
☐ 7. Клеммник для внешних подключений	☐ 15. Контроль симметрии АБ	
☐ 8. Панель вводных коммутационных аппаратов	☐ 16. Резервный блок питания БПСН	

Дополнительные требования

Поставщик: ООО «Элтон»

Дульцев Н.В.

Подпись _____ Расшифровка подписи _____

МП

Заказчик:

Подпись _____ Расшифровка подписи _____

МП